Liite 5

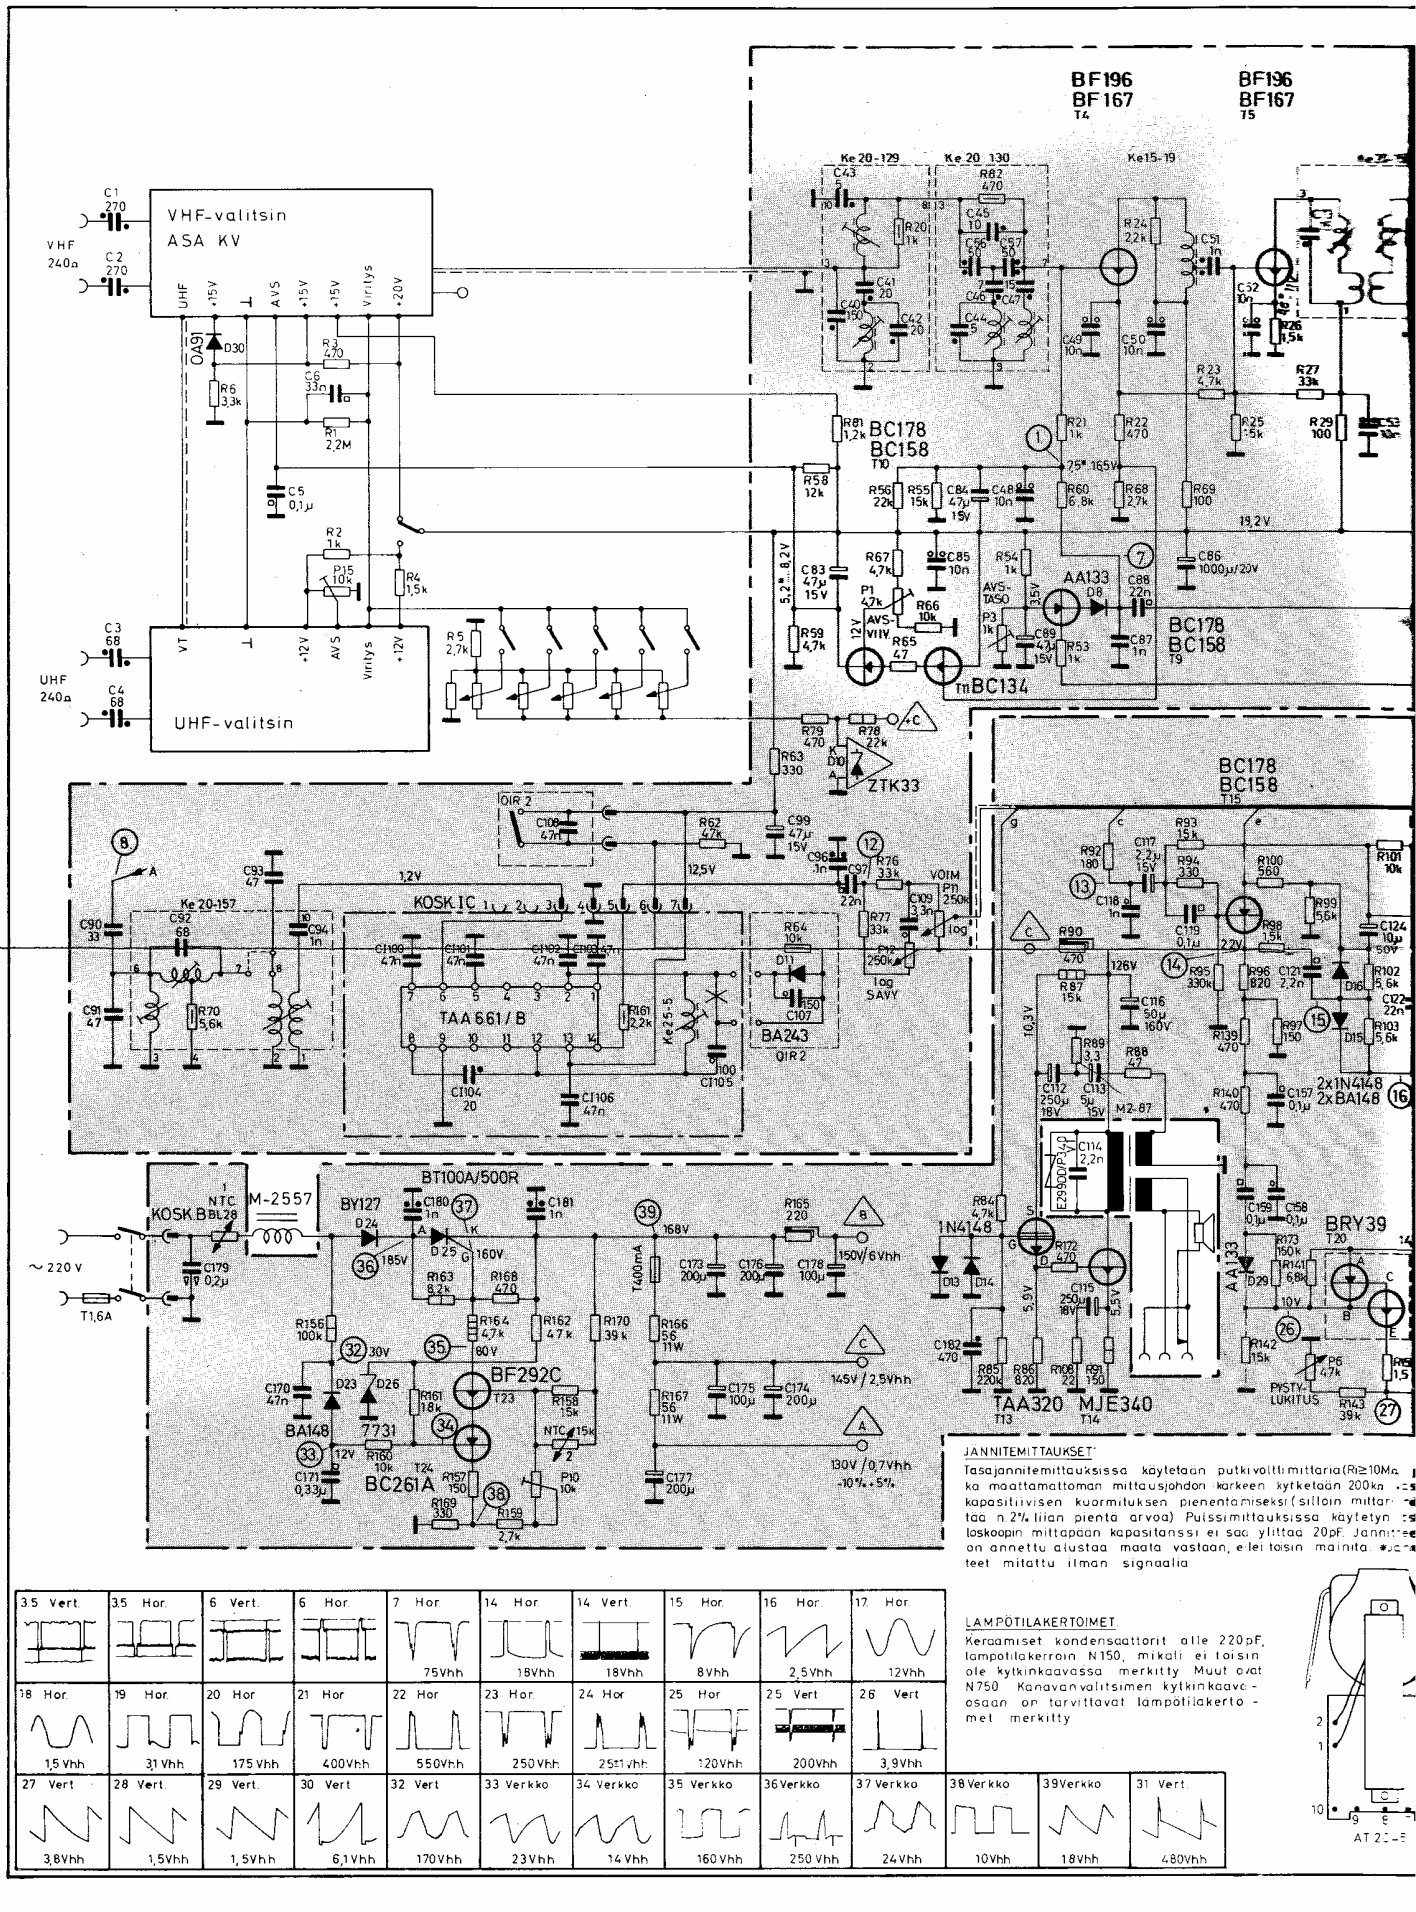

3.5 Vert.	3.5 Hor.	6 Vert.	6 Hor.	7 Hor. 75Vhh	14 Hor. 18Vhh	14 Vert. 18Vhh	15 Hor. 8Vhh	16 Hor. 2,5Vhh	17 Hor. 12Vhh
18 Hor. 1,5 Vhh	19 Hor. 3,1 Vhh	20 Hor. 175 Vhh	21 Hor. 400Vhh	22 Hor. 550Vhh	23 Hor. 250Vhh	24 Hor. 2511 Vhh	25 Hor. 120Vhh	25 Vert. 200Vhh	26 Vert. 3,9Vhh
27 Vert. 3,8Vhh	28 Vert. 1,5Vhh	29 Vert. 1,5Vhh	30 Vert. 6,1Vhh	32 Vert. 170Vhh	33 Verkko 23Vhh	34 Verkko 14Vhh	35 Verkko 160 Vhh	36 Verkko 250 Vhh	37 Verkko 24Vhh	38 Verkko 10Vhh	39 Verkko 18Vhh	31 Vert. 480Vhh

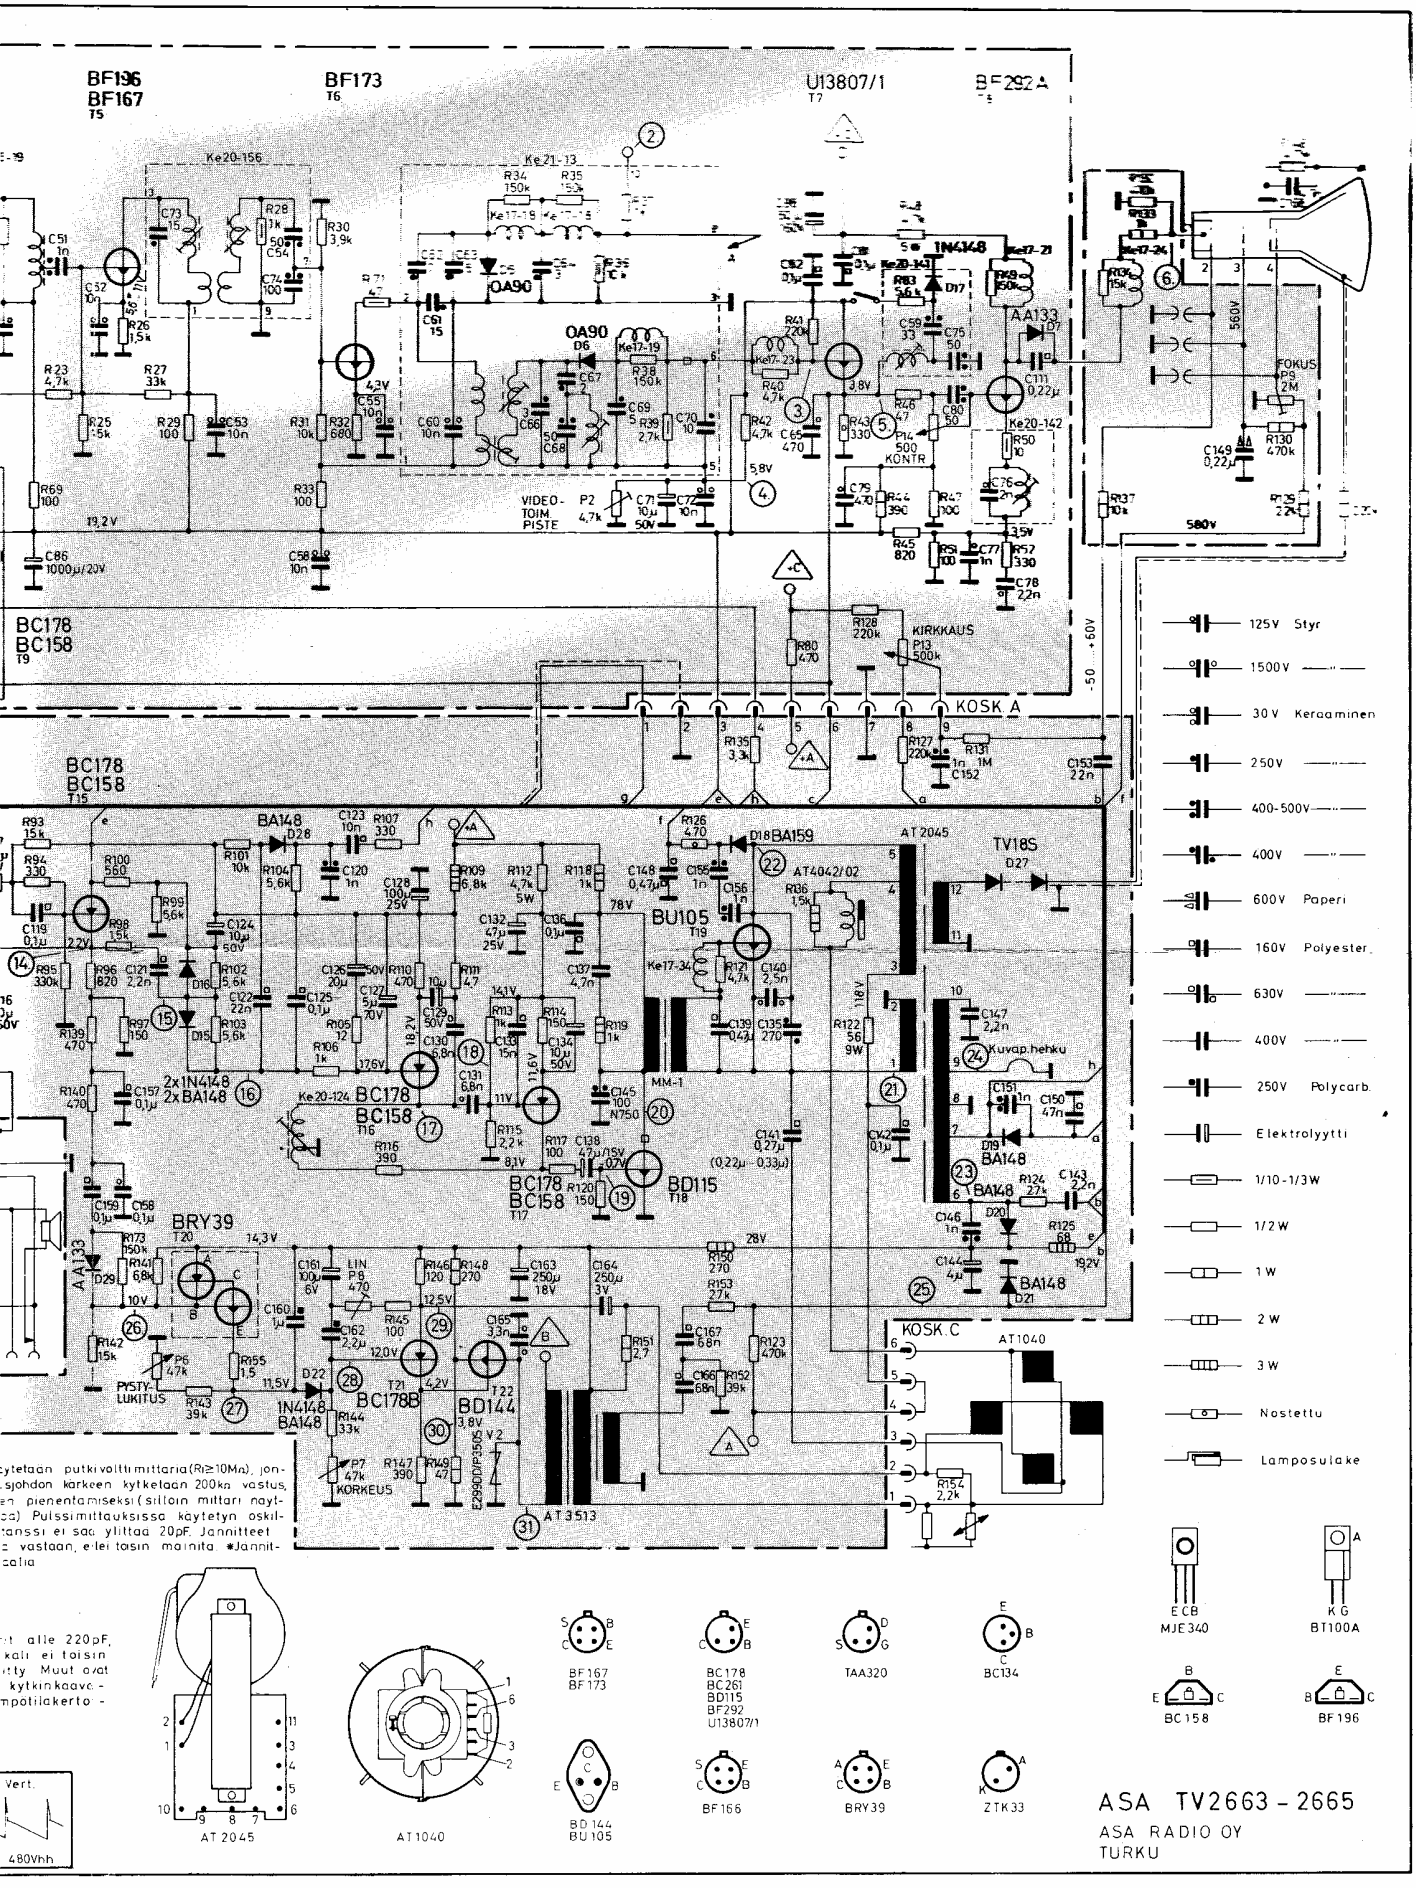

ytetaan putkivoltti mittaria (Ri≥10MΩ), jon-
sjohdon korkeen kytketaan 200kΩ vastus,
en pienentamiseksi (silloin mitari nayt-
aa). Pulssimittauksissa käytetyn oskil-
anssi ei saa ylittaa 20pF. Jannitteet
vastaan, ellei tasin mainita. *Jannit-
aalia

t alle 220pF,
kalt ei toisin
tty. Muut ovat
kytkinkaavio -
mpotilakerto -